




3. Anschluss

3.1 Anschluss Grafik

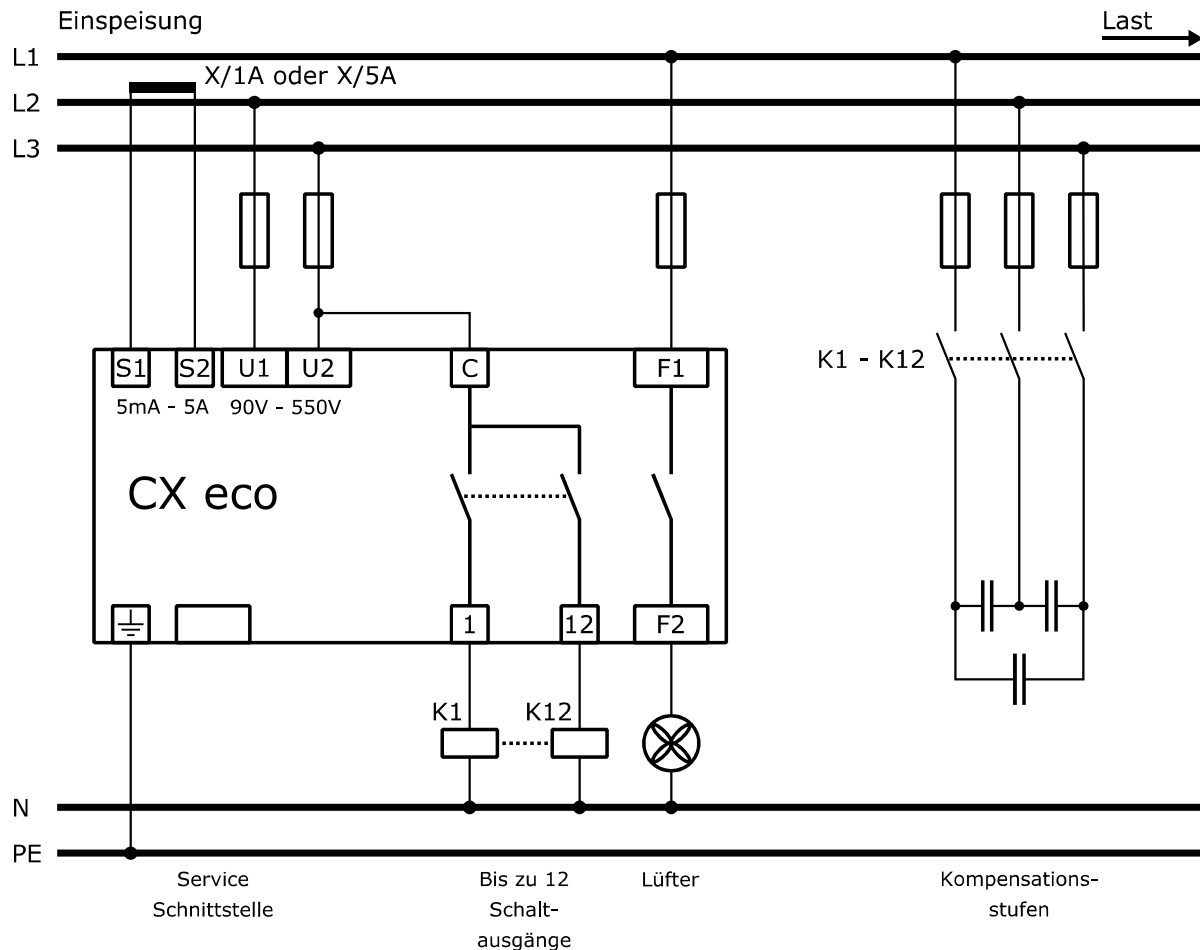

HINWEIS: Der CX eco ist für den Betrieb von **kapazitiven oder induktiven** Stufen ausgelegt. Eine gemischte Verschaltung von kapazitiven und induktiven Stufen ist nicht möglich.

HINWEIS: Die Relais-Schaltausgänge sind **nicht** für die Ansteuerung von Thyristorsteller geeignet.

3.2 Optionenliste

Bezeichnung	Option
CX eco -06R	6 Stufenausgänge, Typ: Relais
-12R	12 Stufenausgänge, Typ: Relais